


(8) 令和3年度 湧水量調査

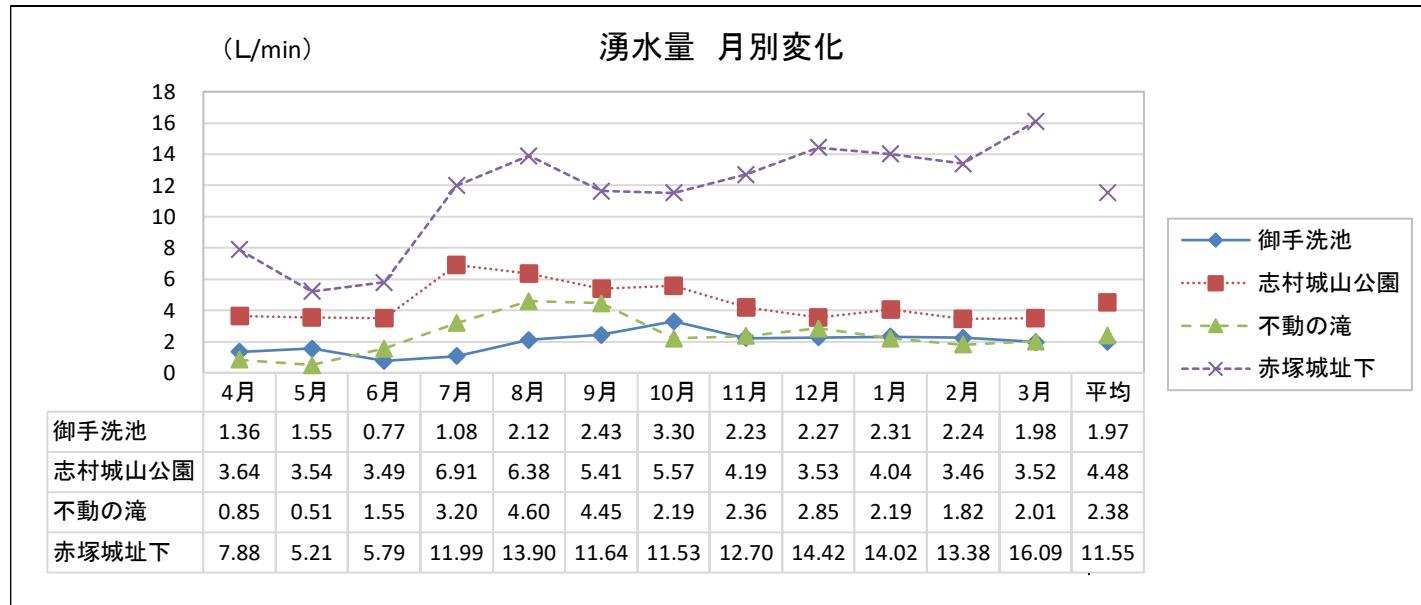

(9) 令和3年度 揚水量調査

	事業所数	年間揚水量 (m³)	1日平均揚水量 (m³)
工 場	26施設	112,363	314
指定作業場	45施設	403,486	1,104
そ の 他*	22施設	19,926	60
計	93施設	535,775	1,478

* 各項目は小数点以下を切り上げているため、合計値と合わない場合があります。

* 板橋区の防災用井戸は、14か所を1施設にまとめています。

* その他：公園、非常用井戸、温泉等