


(8) 令和4年度 湧水量調査

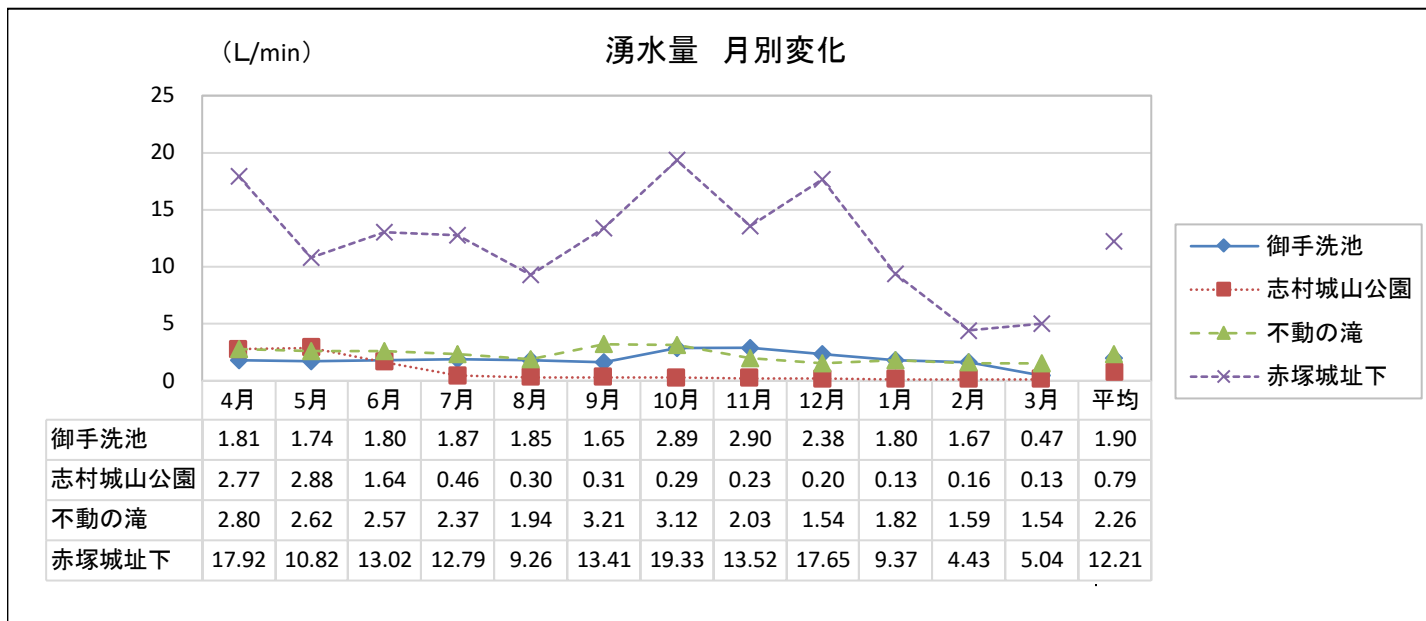

(9) 令和4年度 揚水量調査

	事業所数	年間揚水量 (m <sup>3</sup> )	1日平均揚水量 (m <sup>3</sup> )
工場	24施設	104,021	285
指定作業場	46施設	403,163	1,105
その他 <sup>※</sup>	22施設	17,414	48
計	92施設	524,598	1,437

※ 各項目は小数点以下を切り上げているため、合計値と合わない場合があります。  
 ※ 板橋区の防災用井戸は、14か所を1施設にまとめています。  
 ※ その他：公園、非常用井戸、温泉等