




L形側溝工 (250B・E・歩行者横断用)  
S=1:10

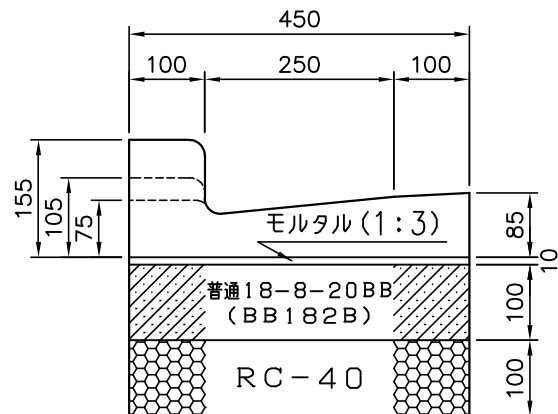


L形側溝工 (350B・E・歩行者横断用)  
S=1:10

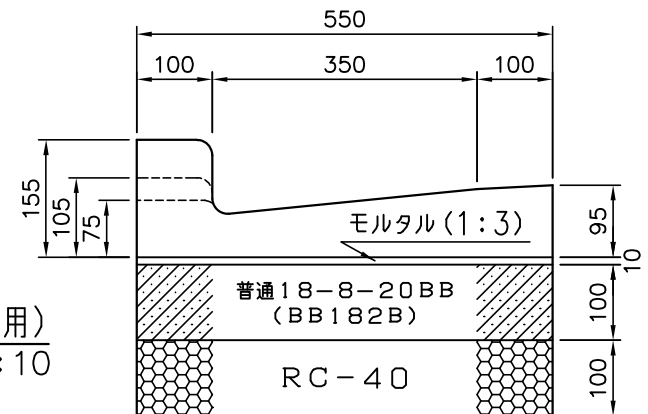


L形側溝工 (300B・E・歩行者横断用)  
S=1:10

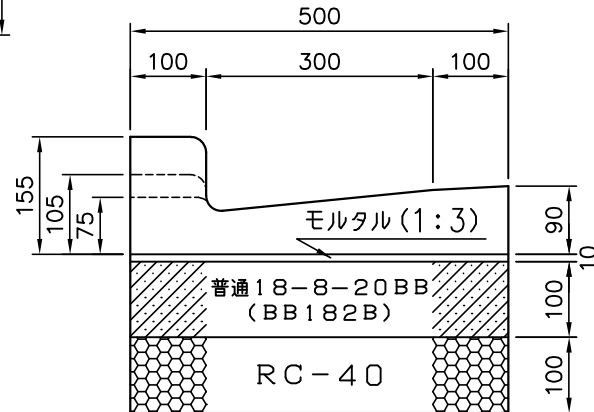

特殊L形側溝工（300・車乗入れ用）  
S=1:10

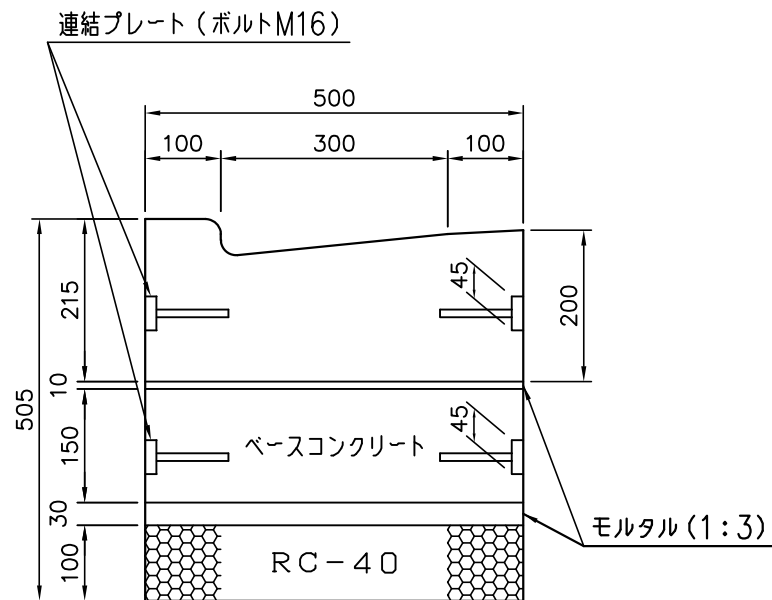


特殊L形側溝工（350・車乗入れ用）  
S=1:10

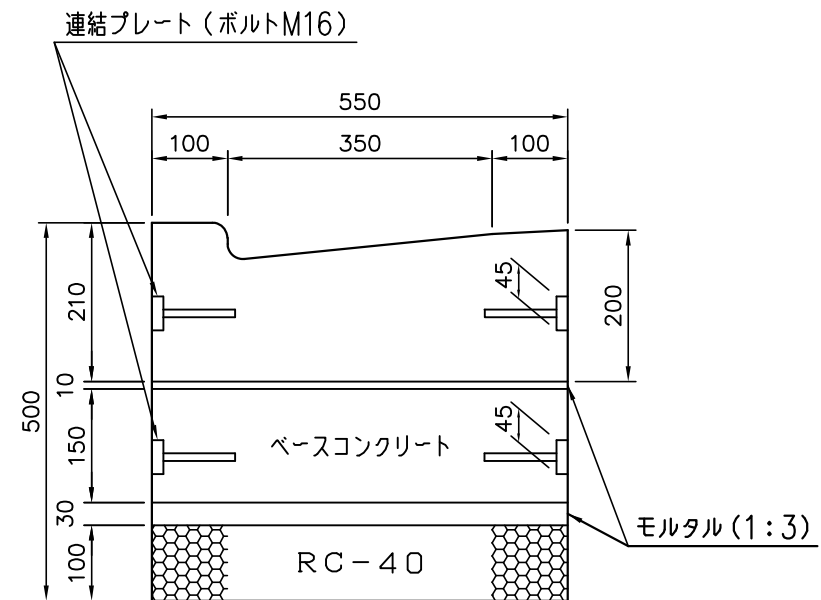


※特殊L形ブロックとベースコンクリートの連結部は  
同一断面にならないよう千鳥配置とする。

※特殊L形ブロック間の目地モルタルは6mmとする。


L形側溝据替工 (250B・E・歩行者横断用)  
S=1:10

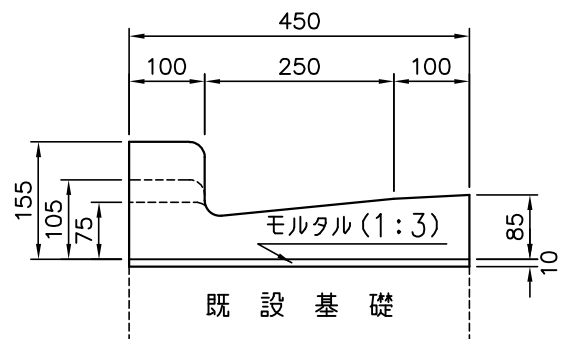


L形側溝据替工 (350B・E・歩行者横断用)  
S=1:10

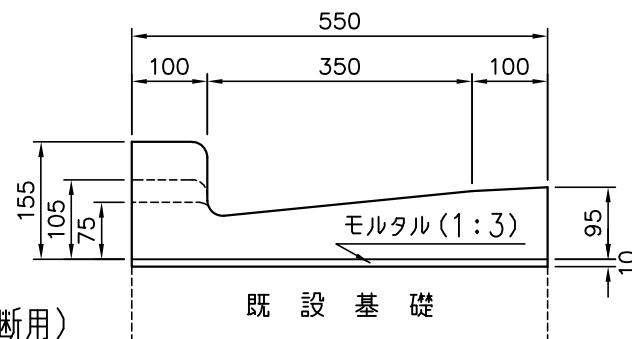


L形側溝据替工 (300B・E・歩行者横断用)  
S=1:10

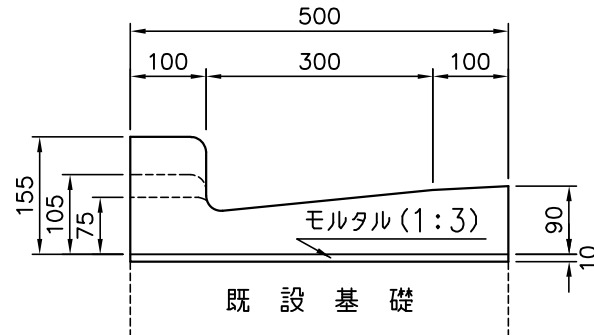

L形側溝用集水ます縁塊据替工（300用・歩行者横断用）  
S=1:10

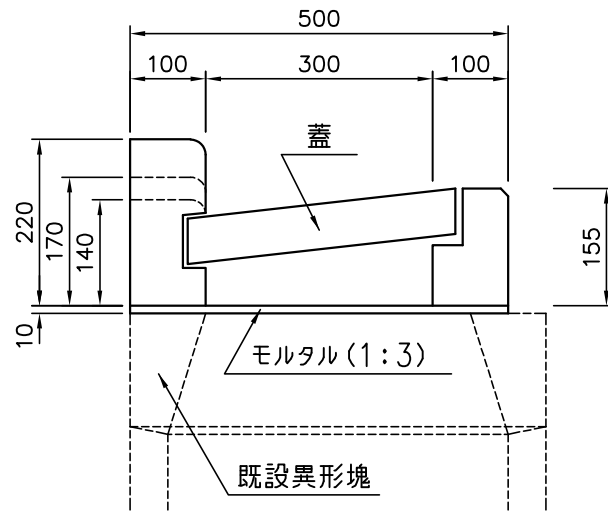


L形側溝用集水ます縁塊据替工（350用・歩行者横断用）  
S=1:10

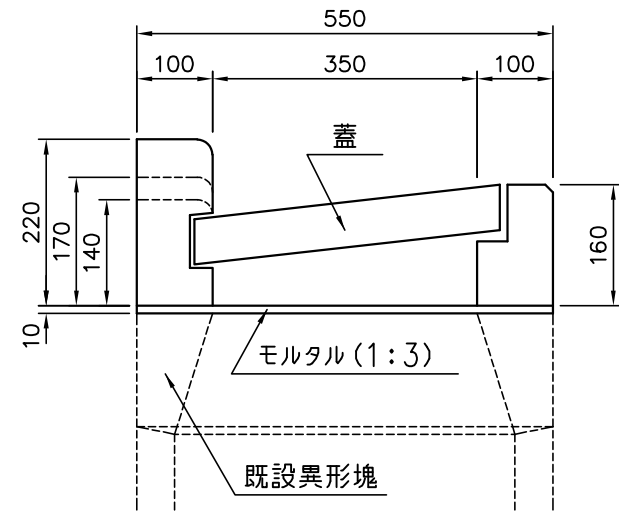


※歩行者横断用については、コーピング部鉄棒補強とする。

L形側溝用集水ます蓋（300用・350用）  
S=1:20

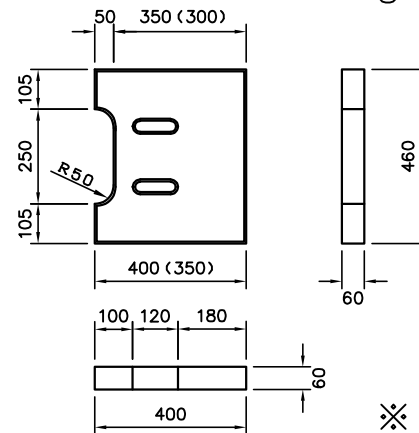


※（ ）内は300用

---

 $S=1:10$ 


「L形側溝用集水ます工（350用・歩行者横断用）」  
 $S=1:10$

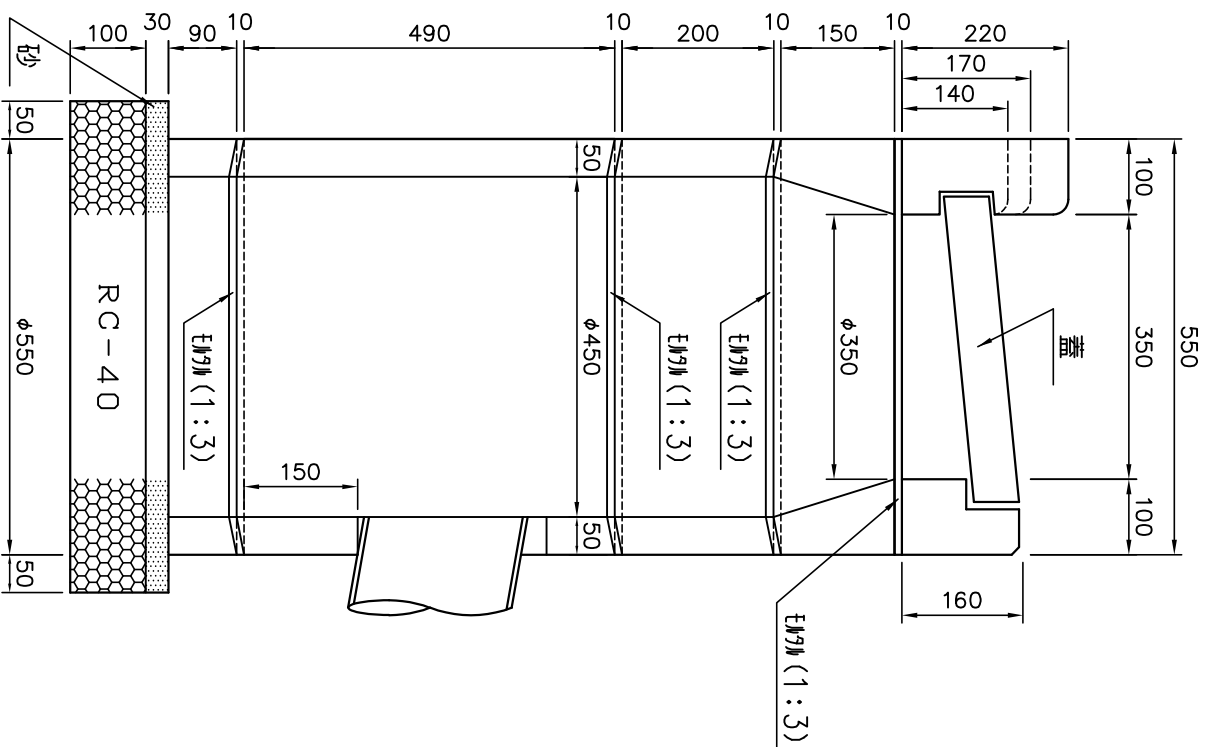


※歩行者横断用については、コーピング部鉄棒補強とする。  
 ※ます蓋については「1-4「L形側溝用集水ます蓋（300用・350用）」を参照。

# 取付管布設及び支管取付工（硬質塩化ビニル管・ $\phi 200$ ）

横断面図  
S=1:10

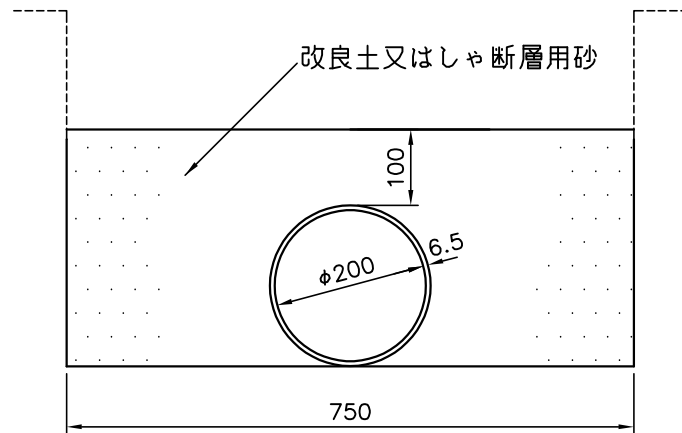

縦断面図  
S=1:10

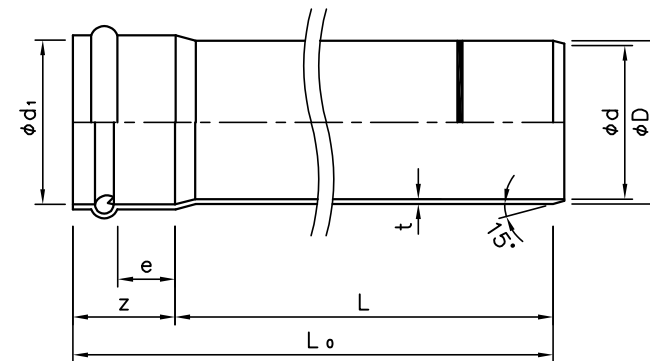

| 呼び径 | $d_1$ | z   | e  | D   | d   | t   | $L_0$ | L    |
|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|-------|------|
| 200 | 218.0 | 126 | 69 | 216 | 202 | 6.5 | 4126  | 4000 |

※ $d_1$ , e, t は最小値、 $L_0$ , zは最大値

※まず接続部には、砂付け又はシボ加工されたものを使用すること。


注）シボ加工とは、表面にモルタルが付き易いよう凹凸加工されたもの。

取付管布設及び支管取付工（硬質塩化ビニル管・φ200）

ソケット構造図

S=1:20


※曲管含む

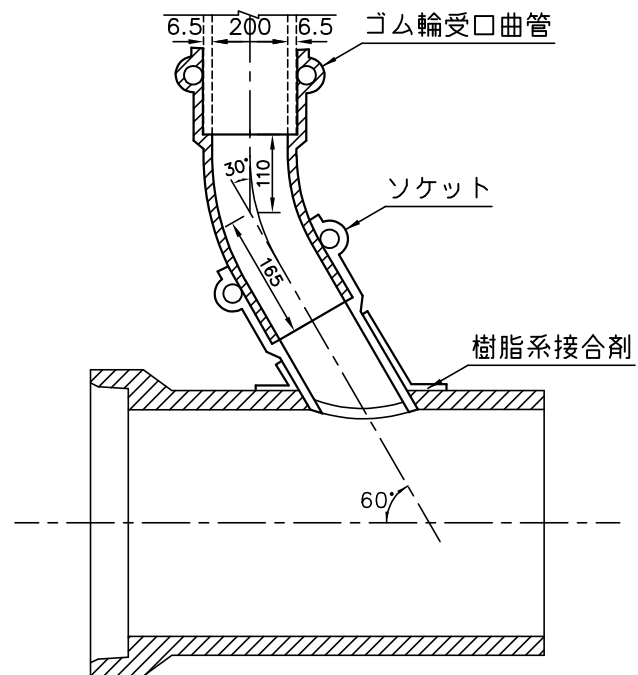




取付管工（スパンパイプ・ $\phi 200$ ）  
S=1:10



横断面図

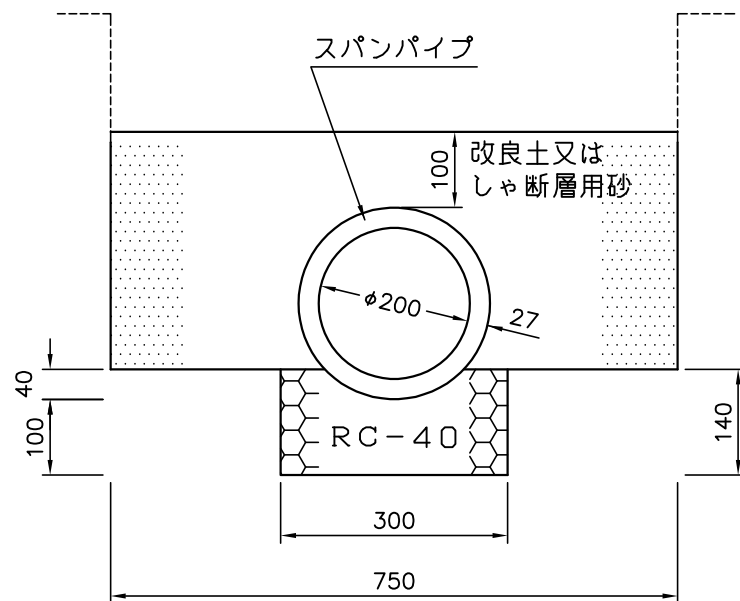

縦断面図

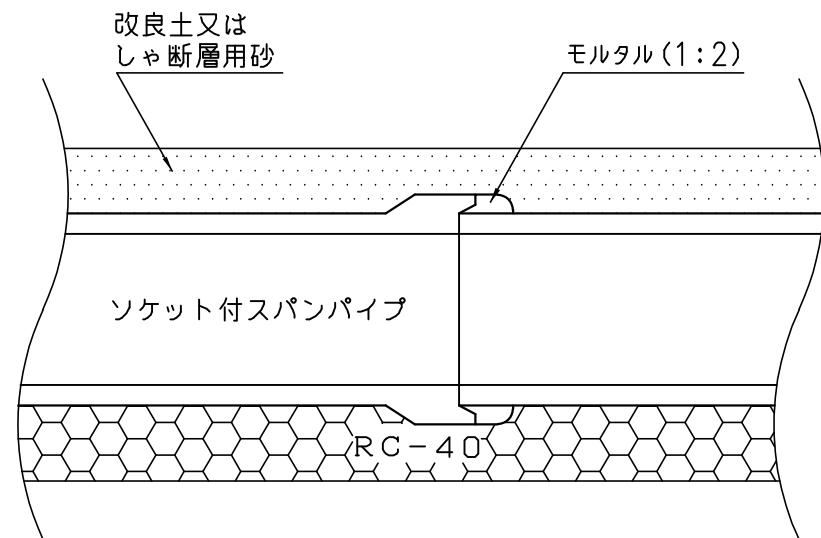

# ソケット取付工（鉄筋コンクリート管・φ200）

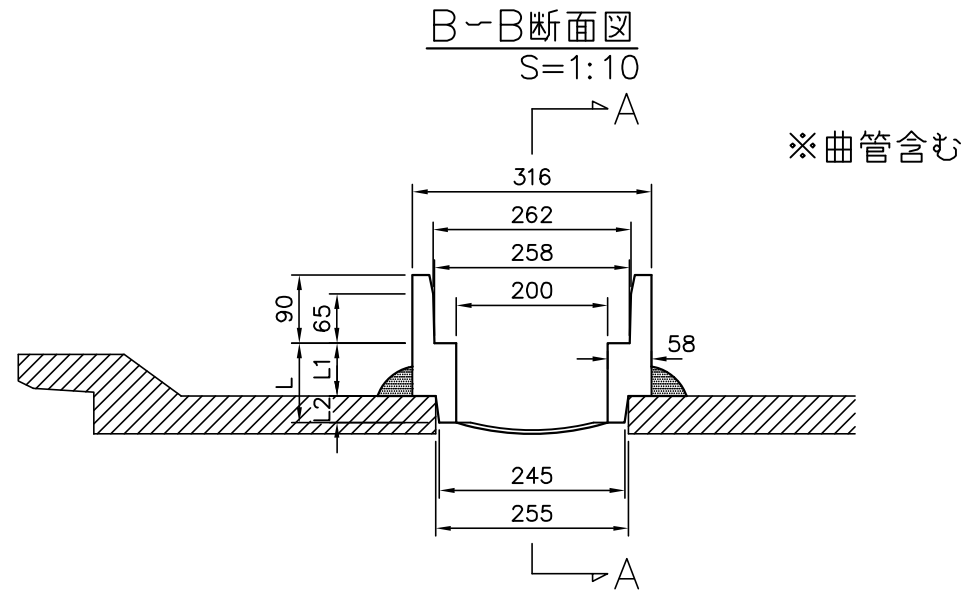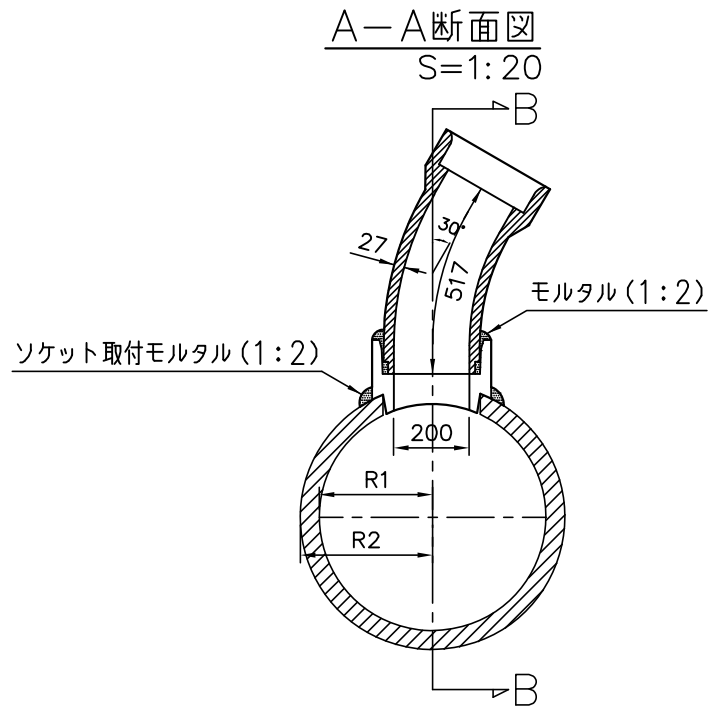

寸法表


(単位 mm)

| 呼び径 |   | R1  | R2  | L1 | L2 | 有効長L | 本管の呼び径  |
|-----|---|-----|-----|----|----|------|---------|
| 200 | A | 259 | 292 | 67 | 33 | 100  | 400~500 |
|     | B | 477 | 525 | 77 | 48 | 125  | 600~900 |
|     | C | 558 | 638 | 70 | 80 | 150  | 1000以上  |

取付管内面被覆工（厚8.0mm以下）


取付管断面図

S=1:10



a詳細図


S=1:2

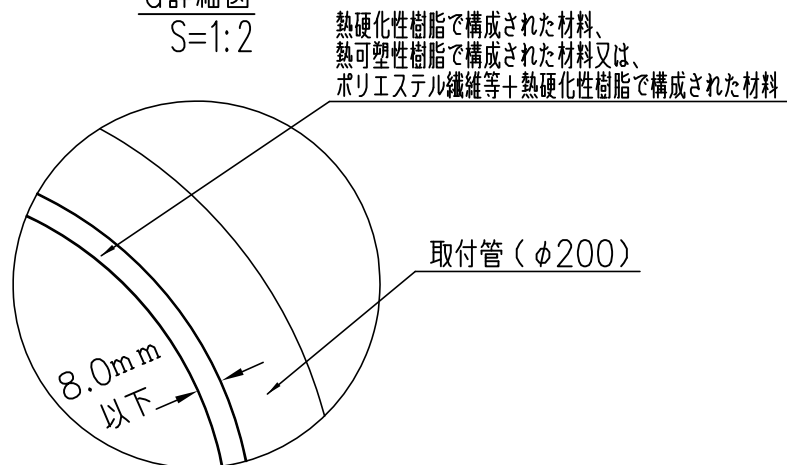


※施工方法については特記仕様書のとおりとする。

境 石 工  
S=1:5

一 般 部

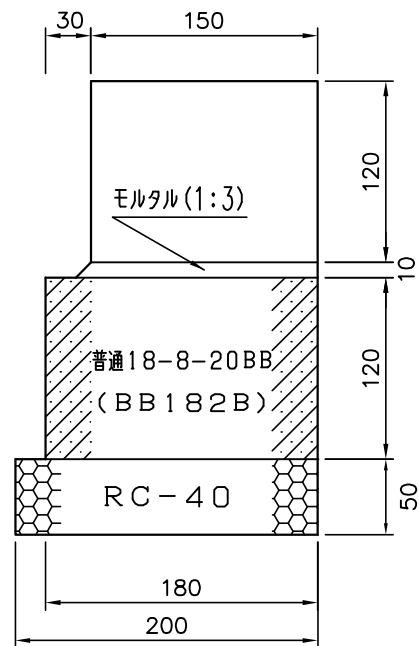


乗入れ部  
A,B,C型 ( )内はD型

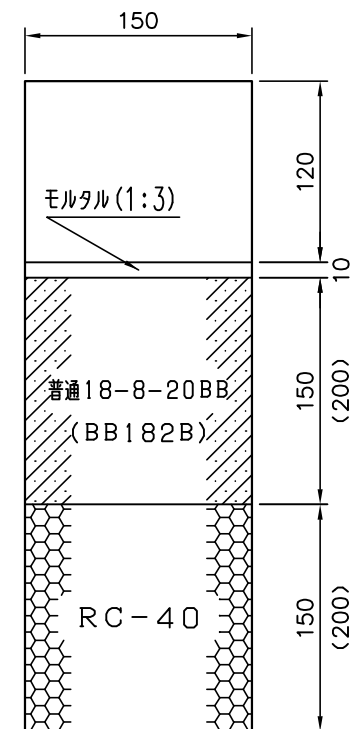

## 街きょ工（板橋型BFブロック）


断面図

S=1:10

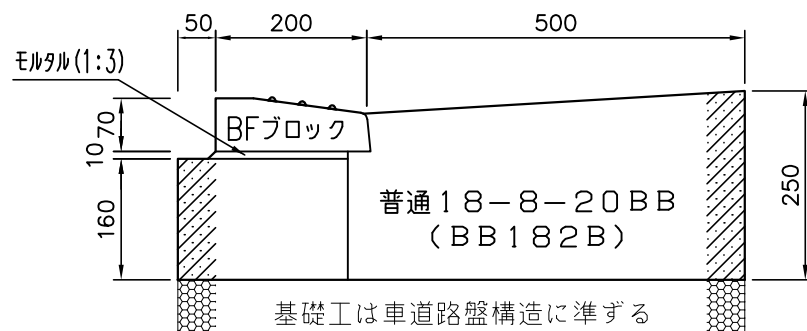


BFブロック詳細図

S=1:10

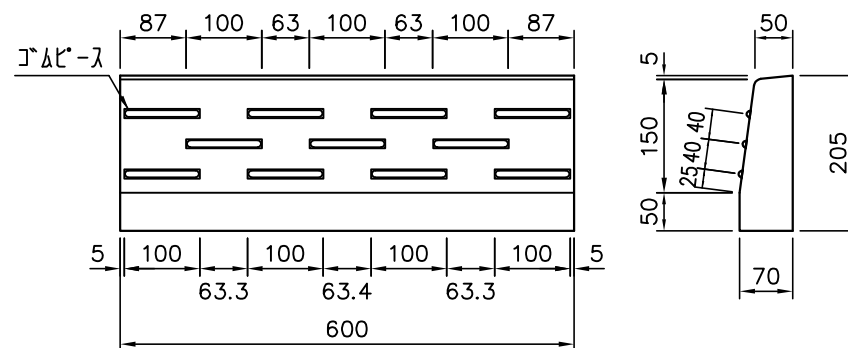

ゴムピース詳細図

S=1:2

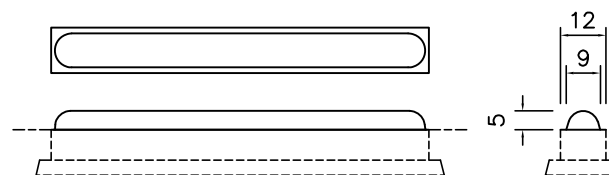


※ゴムピースは耐候性ゴムとし、色は黄色とする。

※板橋型BFブロック間の目地モルタルは6mmとする。


※基礎及びエプロン部分は、監督員とプレキャスト製品の  
使用を協議することができる。

街きよⅠ（フラットブロック）


断面図  
S=1:10

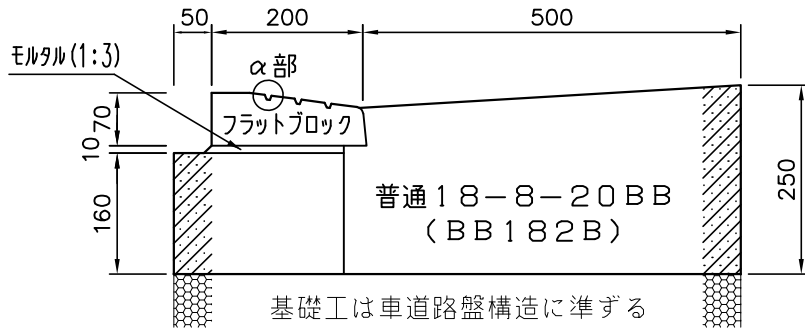

フラットブロック詳細図  
S=1:10

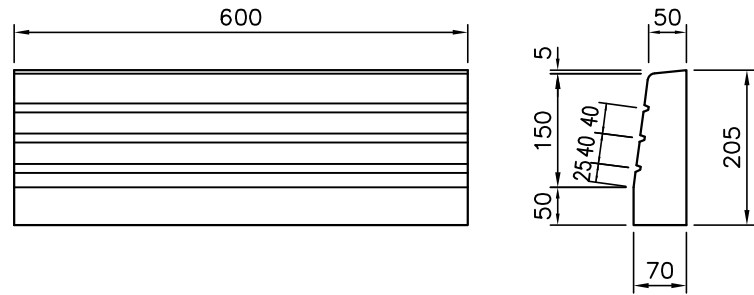

α 部詳細図  
S=1:1




※フラットブロック間の目地モルタルは6mmとする。

※基礎及びエプロン部分は、監督員とプレキャスト製品の  
使用を協議することができる。


# 特殊街きょ工（板橋型BFブロック）

S=1:10

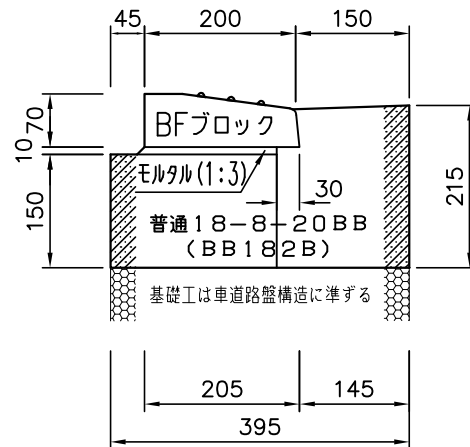

# 特殊街きょ工（フラットブロック）

S=1:10

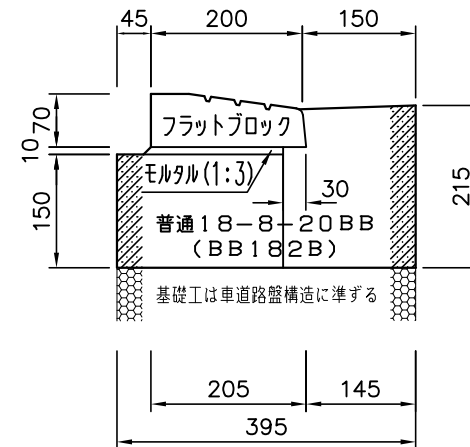

※板橋型BFブロック及びフラットブロックの詳細は  
構造図1-13,1-14に準ずる。

※板橋型BFブロック及びフラットブロックの目地モルタルは  
6mmとする。

※基礎及びエプロン部分は、監督員とプレキャスト製品の  
使用を協議することができる。

板橋区土木部標準構造図集

|      |           |
|------|-----------|
| 1-15 | 板橋型BFブロック |
| 1-16 | フラットブロック  |